



231012111333

江苏举世检测有限公司

检测报告

报告编号: JSHJ-2024S-08416

检测类别: 委托检测

委托单位: 宿迁宇新固体废物处置有限公司

二〇二四年十二月二十三日



检测报告说明

1. 对本报告有疑异，请在收到报告十天之内与本公司联系。
2. 未经本公司允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传。
3. 本报告仅对所检样品负责；送检委托检测结果仅适用于客户提供的样品。
4. 本报告涂改无效，增删无效，未加盖本公司公章或检测专用章无效，无编制人、审核人、签发人签名无效。
5. 本报告未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖公章予以确认。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
7. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，相关排放标准由客户提供。

单位地址：宿迁经济技术开发区智能小家电产业园东区 B1-2 栋标准厂房二层

邮政编码：223800

联系电话：0527-81889833

E-mail: jsjsjcgs@163.com

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

委托单位	宿迁宇新固体废物处置有限公司		
地 址	宿迁生态化工科技产业园规划路 8 号		
联系人	汪倩	电 话	18552742490
受检单位	宿迁宇新固体废物处置有限公司		
检测单位	江苏举世检测有限公司		
采样人员	马冲、梁壮、章聿广、陈跃、何新阳		
采样日期	2024.12.02-2024.12.03	检测日期	2024.12.02-2024.12.05
样品类别	废水、雨水、废气		
检测项目	废水：粪大肠菌群； 雨水：悬浮物、化学需氧量； 有组织废气：烟气黑度、颗粒物中镉、颗粒物中铅、汞及其化合物、 颗粒物中铬、颗粒物中锡、颗粒物中锑、颗粒物中铜、颗粒物中锰、 颗粒物中砷、颗粒物中镍、颗粒物中钴、低浓度颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物、氟化氢、一氧化碳、氯化氢、氨、硫化氢。		
解释与说明	/		
编 制 <u> </u> 一 审 <u> </u> 二 审 <u> </u> 签 发 <u> </u> 检测日期 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日			

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

检测结果:

表 1 废水检测结果

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	标准限值	计量单位
2024.12.03	废水排口★1	微黄、无味、 液态	粪大肠菌群	3.9×10^2	≤1000	MPN/L
注：标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。						

表 2 雨水检测结果

采样日期	检测点位	样品描述	检测项目	检测结果	计量单位
2024.12.03	雨水排口★2	无色、无味、液 态	化学需氧量	20	mg/L
			悬浮物	8	mg/L

表 3 有组织废气（DA003 废气排口）检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.12.02	DA003 废气出口①	低浓度 颗粒物	低浓度 采样头	第一次	15045	1.4	1.81×10 ⁻²	50
				第二次	14532	1.6	2.62×10 ⁻²	
				第三次	14912	1.4	1.79×10 ⁻²	
				均值	14830	1.5	2.07×10 ⁻²	
				标准限值		/	≤15	
		二氧化 硫	/	第一次	15045	ND	/	
				第二次	14532	ND	/	
				第三次	14912	ND	/	
				均值	14830	ND	/	
				标准限值		/	≤50	
		氮氧化 物	/	第一次	15045	52	0.692	
				第二次	14532	44	0.698	
				第三次	14912	42	0.522	
				均值	14830	46	0.637	
				标准限值		/	≤200	
		一氧化 碳	/	第一次	15045	16	0.211	
				第二次	14532	215	3.43	
				第三次	14912	17	0.209	
				均值	14830	82	1.28	
				标准限值		/	≤100	

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

续表 3

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度 (m)	
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)		
2024.12.02	DA003 废气出口①	颗粒物中铅	滤筒	第一次	14427	ND	/	50	
				第二次	14677	ND	/		
				第三次	14380	9.56×10 ⁻³	8.11×10 ⁻⁵		
				均值	14495	4.16×10 ⁻³	3.67×10 ⁻⁵		
		标准限值				/	≤0.5		/
		颗粒物中砷	滤筒	第一次	13074	0.150	1.61×10 ⁻³		
				第二次	14812	0.105	1.18×10 ⁻³		
				第三次	13936	0.186	1.96×10 ⁻³		
				均值	13941	0.147	1.58×10 ⁻³		
		标准限值				/	≤0.5		/
		颗粒物中铬	滤筒	第一次	14427	4.49×10 ⁻²	5.12×10 ⁻⁴		
				第二次	14677	8.97×10 ⁻²	7.90×10 ⁻⁴		
				第三次	14380	0.124	1.06×10 ⁻³		
				均值	14495	8.63×10 ⁻²	7.86×10 ⁻⁴		
		标准限值				/	≤0.5		/
		颗粒物中镍	滤筒	第一次	14427	1.66×10 ⁻²	1.89×10 ⁻⁴		
				第二次	14677	3.67×10 ⁻²	3.23×10 ⁻⁴		
				第三次	14380	4.59×10 ⁻²	3.90×10 ⁻⁴		
				均值	14495	3.31×10 ⁻²	3.01×10 ⁻⁴		
		颗粒物中铜	滤筒	第一次	14427	8.63×10 ⁻³	9.84×10 ⁻⁵		
				第二次	14677	1.16×10 ⁻²	1.03×10 ⁻⁴		
				第三次	14380	1.29×10 ⁻²	1.10×10 ⁻⁴		
				均值	14495	1.11×10 ⁻²	1.04×10 ⁻⁴		
		颗粒物中锰	滤筒	第一次	14427	1.94×10 ⁻²	2.21×10 ⁻⁴		
				第二次	14677	3.05×10 ⁻²	2.69×10 ⁻⁴		
				第三次	14380	3.88×10 ⁻²	3.29×10 ⁻⁴		
				均值	14495	2.96×10 ⁻²	2.73×10 ⁻⁴		

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

续表 3

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度 (m)		
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)			
2024.12.02	DA003 废气出口◎1	颗粒物 中锡	滤筒	第一次	14427	ND	/	50		
				第二次	14677	ND	/			
				第三次	14380	ND	/			
				均值	14495	ND	/			
		颗粒物 中锑	滤筒	第一次	14427	ND	/			
				第二次	14677	4.48×10 ⁻³	3.95×10 ⁻⁵			
				第三次	14380	4.78×10 ⁻³	4.06×10 ⁻⁵			
				均值	14495	3.26×10 ⁻³	2.86×10 ⁻⁵			
		颗粒物 中钴	滤筒	第一次	14427	ND	/			
				第二次	14677	ND	/			
				第三次	14380	ND	/			
				均值	14495	ND	/			
		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计				/	7.71×10 ⁻²		/	
		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准限值				/	≤2.0		/	
		汞及其 化合物	滤筒	第一次	15248	2.61×10 ⁻⁴	3.06×10 ⁻⁶			
				第二次	14759	3.05×10 ⁻⁴	3.73×10 ⁻⁶			
				第三次	13682	2.79×10 ⁻⁴	2.86×10 ⁻⁶			
				均值	14563	2.82×10 ⁻⁴	3.22×10 ⁻⁶			
		标准限值				/	≤0.05		/	
		颗粒物 中镉	滤筒	第一次	14427	ND	/			
				第二次	14677	ND	/			
				第三次	14380	ND	/			
				均值	14495	ND	/			
		标准限值				/	≤0.05		/	
		烟气黑度（级）				<1				
		标准限值（级）				≤1				

江苏举世检测有限公司

检测报告

续表 3

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒
				频次	标干流量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	高度 (m)
2024.12.02	DA003 废气出口◎1	氯化氢	吸收液	第一次	15248	1.01	1.19×10 ⁻²	50
				第二次	14759	2.51	3.07×10 ⁻²	
				第三次	13682	1.60	1.64×10 ⁻²	
				均值	14563	1.71	1.97×10 ⁻²	
		标准限值		/	≤60	/		
		氟化氢	吸收液	第一次	15248	1.01	1.19×10 ⁻²	
				第二次	14759	0.82	1.00×10 ⁻²	
				第三次	13682	1.16	1.19×10 ⁻²	
				均值	14563	1.00	1.13×10 ⁻²	
		标准限值		/	≤4.0	/		

注：1、ND 表示未检出，二氧化硫检出限为 3mg/m³，锡检出限为 2μg/m³，铅检出限为 2μg/m³，镉检出限为 0.8μg/m³，钴检出限为 2μg/m³，锑检出限为 0.8μg/m³。

2、标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 4 有组织废气（DA003 废气排口）参数 1

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	94	110	119
2	静压	kPa	0.11	0.10	0.11
3	烟气温度	°C	123.7	123.4	123.8
4	烟气流速	m/s	10.71	10.68	10.77
5	烟气流量	m³/h	30282	30197	30452
6	含湿量	%	28.3	30.6	29.3
7	含氧量	%	12.2	10.0	12.7
8	低浓度颗粒物实测浓度	mg/m³	1.2	1.8	1.2
9	SO ₂ 实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND
10	NO _x 实测浓度	mg/m³	46	48	35
11	CO 实测浓度	mg/m³	14	236	14
12	截面积	m²	0.7854		
13	燃料	/	危险废物		
14	基准含氧量	%	11		

注：ND 表示未检出，二氧化硫检出限为 3mg/m³。

表 5 有组织废气（DA003 废气排口）参数 2

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	95	93	100
2	静压	kPa	0.08	0.09	0.07
3	烟气温度	°C	123.5	123.8	132.4
4	烟气流速	m/s	10.81	10.92	10.86
5	烟气流量	m³/h	30565	30876	30706
6	含湿量	%	28.0	31.0	34.3
7	含氧量	%	13.3	12.7	13.5
8	汞及其化合物实测浓度	µg/m³	0.201	0.253	0.209
9	氯化氢实测浓度	mg/m³	0.78	2.08	1.20
10	氟化氢实测浓度	mg/m³	0.78	0.68	0.87
11	截面积	m²	0.7854		
12	基准氧含量	%	11		

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 6 有组织废气 (DA003 废气排口) 参数 3

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	101	105	103
2	静压	kPa	0.06	0.06	0.08
3	烟气温度	°C	143.5	125.0	126.8
4	烟气流速	m/s	10.50	11.05	10.78
5	烟气流量	m ³ /h	29688	31243	30480
6	含湿量	%	33.3	31.4	33.6
7	含氧量	%	12.8	13.4	13.4
8	颗粒物中砷实测浓度	μg/m ³	123	79.6	141
9	截面积	m ²	0.7854		
10	基准氧含量	%	11		

表 7 有组织废气 (DA003 废气排口) 参数 4

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	100	113	104
2	静压	kPa	0.11	0.07	0.07
3	烟气温度	°C	127.6	129.1	165.5
4	烟气流速	m/s	11.14	10.93	11.05
5	烟气流量	m ³ /h	31498	30904	31243
6	含湿量	%	33.4	30.7	26.8
7	含氧量	%	13.1	15.0	15.1
8	颗粒物中锑实测浓度	μg/m ³	ND	2.69	2.82
9	颗粒物中铅实测浓度	μg/m ³	ND	ND	5.64
10	颗粒物中镍实测浓度	μg/m ³	13.1	22.0	27.1
11	颗粒物中铬实测浓度	μg/m ³	35.5	53.8	73.4
12	颗粒物中镉实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
13	颗粒物中铜实测浓度	μg/m ³	6.82	6.99	7.62
14	颗粒物中锰实测浓度	μg/m ³	15.3	18.3	22.9
15	颗粒物中锡实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
16	颗粒物中钴实测浓度	μg/m ³	ND	ND	ND
17	截面积	m ²	0.7854		
18	基准氧含量	%	11		

注: ND 表示未检出, 锡检出限为 2μg/m³, 铅检出限为 2μg/m³, 镉检出限为 0.8μg/m³, 钴检出限为 2μg/m³, 锑检出限为 0.8μg/m³.

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 8 有组织废气（DA004 废气排口）检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)	
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)		
2024.12.02	DA004 废气排口 ◎2	低浓度颗粒物	低浓度采样头	第一次	21120	1.4	2.53×10 ⁻²	50	
				第二次	21658	2.0	3.90×10 ⁻²		
				第三次	21170	2.1	3.81×10 ⁻²		
				均值	21316	1.8	3.41×10 ⁻²		
		标准限值				/	≤15		/
		二氧化硫	/	第一次	21120	ND	/		
				第二次	21658	3	6.50×10 ⁻²		
				第三次	21170	3	6.35×10 ⁻²		
				均值	21316	ND	/		
		标准限值				/	≤50		/
		氮氧化物	/	第一次	21120	41	0.718		
				第二次	21658	40	0.780		
				第三次	21170	53	0.974		
				均值	21316	44	0.824		
		标准限值				/	≤200		/
		一氧化碳	/	第一次	21120	29	0.507		
				第二次	21658	31	0.606		
				第三次	21170	31	0.572		
				均值	21316	30	0.562		
		标准限值				/	≤100		/
		颗粒物中铅	滤筒	第一次	21253	6.45×10 ⁻³	1.25×10 ⁻⁴		
				第二次	21379	5.72×10 ⁻³	8.32×10 ⁻⁵		
				第三次	20973	5.95×10 ⁻³	1.24×10 ⁻⁴		
				均值	21202	6.04×10 ⁻³	1.10×10 ⁻⁴		
		标准限值				/	≤0.5		/
		颗粒物中砷	滤筒	第一次	19822	0.150	3.29×10 ⁻³		
				第二次	19378	0.200	3.95×10 ⁻³		
				第三次	20170	0.288	4.82×10 ⁻³		
				均值	19790	0.213	4.02×10 ⁻³		
		标准限值				/	≤0.5		/

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

续表 8

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.12.02	DA004 废气排口②2	颗粒物中铬	滤筒	第一次	21253	9.24×10 ⁻²	1.79×10 ⁻³	50
				第二次	21379	0.106	1.54×10 ⁻³	
				第三次	20973	7.93×10 ⁻²	1.65×10 ⁻³	
				均值	21202	9.25×10 ⁻²	1.66×10 ⁻³	
		标准限值			/	≤0.5	/	
		颗粒物中镍	滤筒	第一次	21253	2.77×10 ⁻²	5.36×10 ⁻⁴	
				第二次	21379	3.72×10 ⁻²	5.41×10 ⁻⁴	
				第三次	20973	2.68×10 ⁻²	5.56×10 ⁻⁴	
				均值	21202	3.06×10 ⁻²	5.44×10 ⁻⁴	
		颗粒物中铜	滤筒	第一次	21253	7.74×10 ⁻³	1.50×10 ⁻⁴	
				第二次	21379	7.44×10 ⁻³	1.08×10 ⁻⁴	
				第三次	20973	6.55×10 ⁻³	1.36×10 ⁻⁴	
				均值	21202	7.24×10 ⁻³	1.31×10 ⁻⁴	
		颗粒物中锰	滤筒	第一次	21253	4.68×10 ⁻²	9.05×10 ⁻⁴	
				第二次	21379	3.15×10 ⁻²	4.58×10 ⁻⁴	
				第三次	20973	3.17×10 ⁻²	6.59×10 ⁻⁴	
				均值	21202	3.67×10 ⁻²	6.74×10 ⁻⁴	
		颗粒物中锡	滤筒	第一次	21253	ND	/	
				第二次	21379	ND	/	
				第三次	20973	ND	/	
				均值	21202	ND	/	
		颗粒物中铈	滤筒	第一次	21253	6.45×10 ⁻³	1.25×10 ⁻⁴	
				第二次	21379	1.14×10 ⁻²	1.66×10 ⁻⁴	
				第三次	20973	5.95×10 ⁻³	1.24×10 ⁻⁴	
				均值	21202	7.95×10 ⁻³	1.38×10 ⁻⁴	

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

续表 8

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)		
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)			
2024.12.02	DA004 废气排口◎2	颗粒物中钴	滤筒	第一次	21253	ND	/	50		
				第二次	21379	ND	/			
				第三次	20973	ND	/			
				均值	21202	ND	/			
		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 总计				/	8.25×10 ⁻²		/	
		Co+Sn+Sb+Cu+Mn+Ni 标准限值				/	≤2.0		/	
		汞及其化合物	滤筒	第一次	20723	1.81×10 ⁻⁴	2.59×10 ⁻⁶			
				第二次	18386	3.08×10 ⁻⁴	3.62×10 ⁻⁶			
				第三次	17687	1.67×10 ⁻⁴	2.60×10 ⁻⁶			
				均值	18932	2.19×10 ⁻⁴	2.94×10 ⁻⁶			
		标准限值				/	≤0.05		/	
		颗粒物中镉	滤筒	第一次	21253	ND	/			
				第二次	21379	ND	/			
				第三次	20973	ND	/			
				均值	21202	ND	/			
		标准限值				/	≤0.05		/	
		烟气黑度(级)				≤1				
		标准限值(级)				≤1				
		氯化氢	吸收液	第一次	18386	ND	/			
				第二次	17687	ND	/			
				第三次	19822	ND	/			
				均值	18362	ND	/			
		标准限值				/	≤60		/	

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

续表 8

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.12.02	DA004 废气排口◎2	氟化氢	吸收液	第一次	18386	1.22	1.43×10 ⁻²	50
				第二次	17687	0.78	1.22×10 ⁻²	
				第三次	19822	0.57	1.25×10 ⁻²	
				均值	18632	0.86	1.30×10 ⁻²	
				标准限值			/	
注：1、ND 表示未检出，二氧化硫检出限为 3mg/m³，镉检出限为 0.8µg/m³，钴检出限为 2µg/m³，锡检出限为 2µg/m³，氯化氢检出限为 0.2mg/m³。								
2、标准依据企业排污许可证，证书编号：9132130033637687X1002V。								

表 9 有组织废气（DA004 废气排口）参数 1

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	160	156	127
2	静压	kPa	0.14	0.10	0.13
3	烟气温度	℃	114.2	112.7	112.2
4	烟气流速	m/s	15.4	15.2	13.7
5	烟气流量	m³/h	43543	42977	38736
6	含湿量	%	31.79	29.39	23.57
7	含氧量	%	12.7	11.9	12.3
8	低浓度颗粒物实测浓度	mg/m³	1.2	1.8	1.8
9	SO ₂ 实测浓度	mg/m³	ND	3	3
10	NO _x 实测浓度	mg/m³	34	36	46
11	CO 实测浓度	mg/m³	24	28	27
12	截面积	m²	0.7854		
13	燃料	/	危险废物		
14	基准含氧量	%	11		
注：ND 表示未检出，二氧化硫检出限为 3mg/m³。					

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 10 有组织废气（DA004 废气排口）参数 2

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	137	147	164
2	静压	kPa	0.14	0.15	0.09
3	烟气温度	°C	119.0	118.7	119.8
4	烟气流速	m/s	14.4	14.9	15.7
5	烟气流量	m³/h	40715	42129	44391
6	含湿量	%	27.27	37.68	42.91
7	含氧量	%	14.1	14.6	12.2
8	汞及其化合物实测浓度	µg/m³	0.125	0.197	0.147
9	截面积	m²	0.7854		
10	基准氧含量	%	11		

表 11 有组织废气（DA004 废气排口）参数 3

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	153	140	142
2	静压	kPa	0.08	0.13	0.11
3	烟气温度	°C	120.4	120.7	120.7
4	烟气流速	m/s	15.2	14.5	14.6
5	烟气流量	m³/h	42977	40998	41281
6	含湿量	%	33.82	32.19	29.95
7	含氧量	%	9.9	10.8	12.7
8	颗粒物中砷实测浓度	µg/m³	166	204	239
9	截面积	m²	0.7854		
10	基准氧含量	%	11		

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 12 有组织废气（DA004 废气排口）参数 4

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	127	157	159
2	静压	kPa	0.10	0.17	0.13
3	烟气温度	℃	116.0	114.7	113.1
4	烟气流速	m/s	13.8	15.3	15.3
5	烟气流量	m³/h	39019	43260	43260
6	含湿量	%	22.88	30.35	31.96
7	含氧量	%	11.9	14.2	11.1
8	颗粒物中铈实测浓度	µg/m³	5.87	7.78	5.89
9	颗粒物中铅实测浓度	µg/m³	5.87	3.89	5.89
10	颗粒物中镍实测浓度	µg/m³	25.2	25.3	26.5
11	颗粒物中铬实测浓度	µg/m³	84.1	71.9	78.5
12	颗粒物中镉实测浓度	µg/m³	ND	ND	ND
13	颗粒物中铜实测浓度	µg/m³	7.04	5.06	6.48
14	颗粒物中锰实测浓度	µg/m³	42.6	21.4	31.4
15	颗粒物中锡实测浓度	µg/m³	ND	ND	ND
16	颗粒物中钴实测浓度	µg/m³	ND	ND	ND
17	截面积	m²	0.7854		
18	基准氧含量	%	11		

注：ND 表示未检出，镉检出限为 0.8µg/m³，钴检出限为 2µg/m³，锡检出限为 2µg/m³。

表 13 有组织废气（DA004 废气排口）参数 5

序号	测试项目	单位	测试结果		
			第一次	第二次	第三次
1	动压	Pa	147	164	153
2	静压	kPa	0.15	0.09	0.08
3	烟气温度	℃	118.7	119.8	120.4
4	烟气流速	m/s	14.9	15.7	15.2
5	烟气流量	m³/h	42129	44391	42977
6	含湿量	%	37.68	42.91	33.82
7	含氧量	%	14.6	12.2	9.9
8	氯化氢实测浓度	mg/m³	ND	ND	ND
8	氟化氢实测浓度	mg/m³	0.78	0.69	0.63
9	截面积	m²	0.7854		
10	基准氧含量	%	11		

注：ND 表示未检出，氯化氢检出限为 0.2mg/m³。

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

表 14 有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	样品描述	检测结果				排气筒高度(m)
				频次	标干流量(m³/h)	排放浓度(mg/m³)	排放速率(kg/h)	
2024.12.02	DA003 废气出口◎1	氨	吸收液	第一次	15045	12.3	0.185	50
				第二次	14912	76.7	1.14	
				第三次	13074	15.9	0.208	
				第四次	14427	14.9	0.215	
				最大值	/	/	1.14	
		硫化氢	吸收液	第一次	15045	ND	/	
				第二次	14912	ND	/	
				第三次	13074	ND	/	
				第四次	14427	ND	/	
				最大值	/	/	/	
	DA004 废气排口◎2	氨	吸收液	第一次	20723	93.8	1.94	50
				第二次	19378	1.61	3.12×10 ⁻²	
				第三次	21379	17.2	0.368	
				第四次	21658	10.4	0.225	
				最大值	/	/	1.94	
		硫化氢	吸收液	第一次	20723	ND	/	
				第二次	19378	ND	/	
				第三次	21379	ND	/	
				第四次	21658	ND	/	
				最大值	/	/	/	

注：ND 表示未检出，硫化氢检出限为 0.01mg/m³。

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

检测方法:

类别	检测项目	检测标准名称及编号
水和 废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018
空气 和废 气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007
	颗粒物中砷	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015
	颗粒物中铅	
	颗粒物中铬	
	颗粒物中镉	
	颗粒物中钴	
	颗粒物中镍	
	颗粒物中铜	
	颗粒物中锰	
	颗粒物中锑	
	颗粒物中锡	
	汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版 国家环境保护总局 2003 年) (5.3.7.2 原子荧光分光光度法)
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003 年) (5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法)

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告


检测仪器：

名称	型号	编号
自动烟尘(气)测试仪	GH-60E	JS-02-117
双路烟气采样器	ZR3712	JS-02-152/155
自动烟尘(气)测试仪	ZR-3260D	JS-02-160
林格曼烟气浓度图	HM-LG30	JS-03-126
隔水式培养箱	GHP-9160	JS-01-012/020
电子天平	FA224	JS-01-040
鼓风干燥箱	DHG-9070A	JS-01-052
原子荧光光度计	AFS-8520	JS-01-046
电感耦合等离子体发射光谱仪	5110VDV	JS-01-002
离子色谱仪	ICS600	JS-01-004
离子色谱仪	CIC-D100	JS-01-031
紫外可见分光光度计	TU-1810PC	JS-01-005
紫外可见分光光度计	T2600	JS-01-030
电子天平	MS105DU	JS-01-017
恒温恒湿称重系统	JC-AWS9	JS-01-036

江苏举世检测有限公司

检 测 报 告

附：检测点位示意图

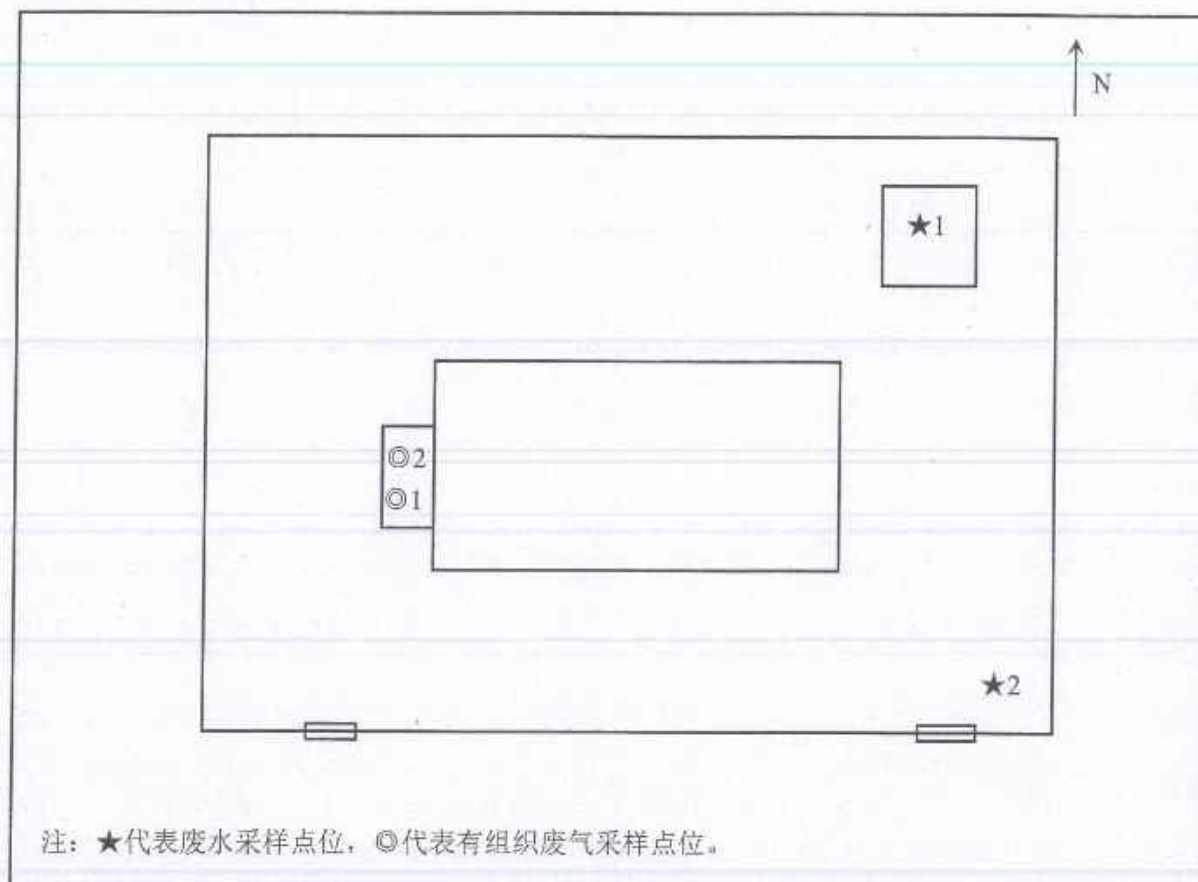

报告结束